

包装変更 のご案内

高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液

フルカリック[®]1号・2号・3号 輸液 【未開通投与防止機構付】

通常タイプ小室保護カバー廃止に伴う 表示変更のご案内

No.P20419

このたび、「フルカリック1号・2号・3号輸液」の通常タイプのバッグに装着しております保護カバーを廃止し、下記の通りバッグ等のデザインを変更します。併せて、出荷箱を製造販売元であるテルモ株式会社と共通化いたしますので、ご案内申し上げます。

該当製品

- フルカリック1号輸液 903mL×10袋
- フルカリック2号輸液 1003mL×10袋
- フルカリック3号輸液 1103mL×7袋


変更内容（製品本体（バッグ））

小室保護カバーの廃止

フルカリック1号輸液（903mL）、2号輸液（1003mL）、3号輸液（1103mL）の小室に付けていた保護カバーを廃止いたします。

それに伴い、個包装袋及び電子添文の表示を変更いたします。


例）フルカリック1号輸液（903mL）

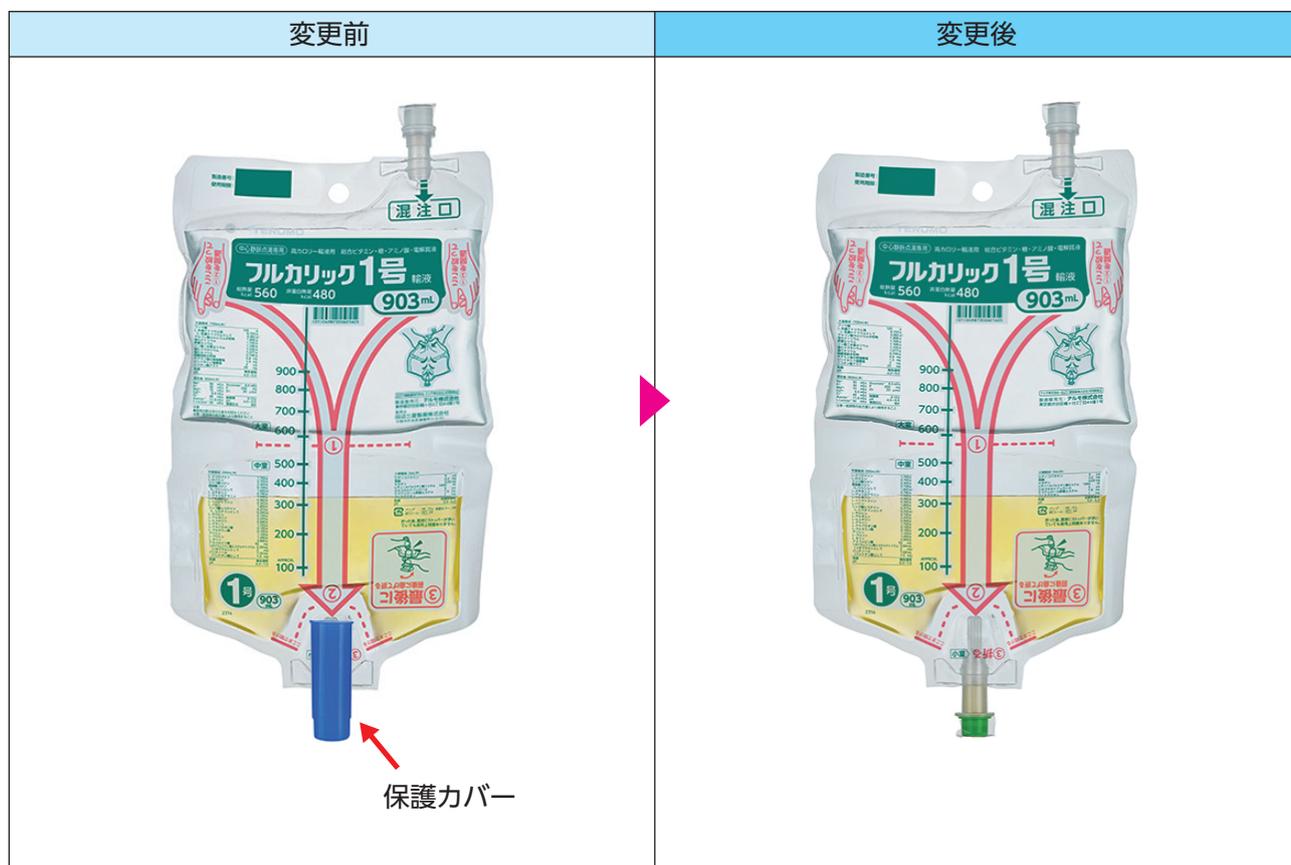

個包装袋の表示の変更

個包装袋の混合方法の図を下記の通り変更いたします。

例) フルカリック1号輸液 (903mL)

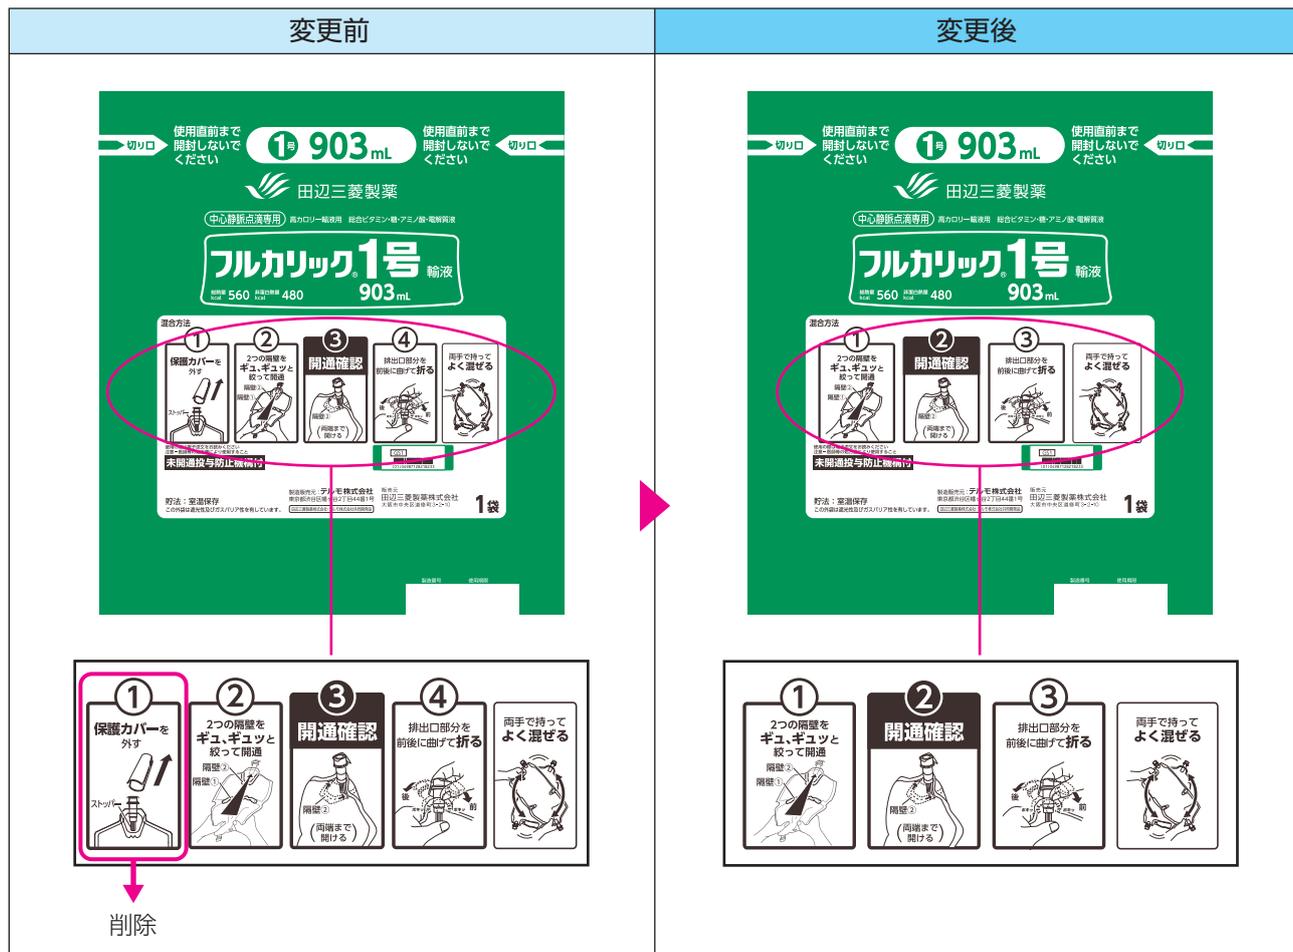


電子添文の改訂

14.2.1 調製手順 (1) 及び【操作方法】に、保護カバーはフルカリック1号輸液1354.5mL及びフルカリック2号輸液1504.5mLにのみ付属している旨を追記いたしました。

改定前	改訂後 (下線部: 追記箇所)
<p>14.2 薬剤調製時の注意</p> <p>14.2.1 調製手順</p> <p>(1) 使用時に外袋を開封し、容器を取り出す。小室に被せてある保護カバーを外す。</p>	<p>14.2 薬剤調製時の注意</p> <p>14.2.1 調製手順</p> <p>(1) 使用時に外袋を開封し、容器を取り出す。小室に被せてある保護カバーを外す。<u>なお、保護カバーはフルカリック1号輸液1354.5mL及びフルカリック2号輸液1504.5mLにのみ付属している。</u></p>
<p>【操作方法】</p> <p>1</p> <p style="text-align: center;">個包装から取り出し、保護カバーを外す。</p>	<p>【操作方法】</p> <p>1</p> <p style="text-align: center;">個包装から取り出し、保護カバーを外す。 ※保護カバーはフルカリック1号輸液1354.5mL及びフルカリック2号輸液1504.5mLにのみ付属している。</p>

変更内容（出荷箱）

製造販売元テルモ株式会社と共通した出荷箱に変更いたします。出荷箱に貼付しております EAN (GS1-128) のラベルは各社毎になっており、GS1コード等の変更はありません。

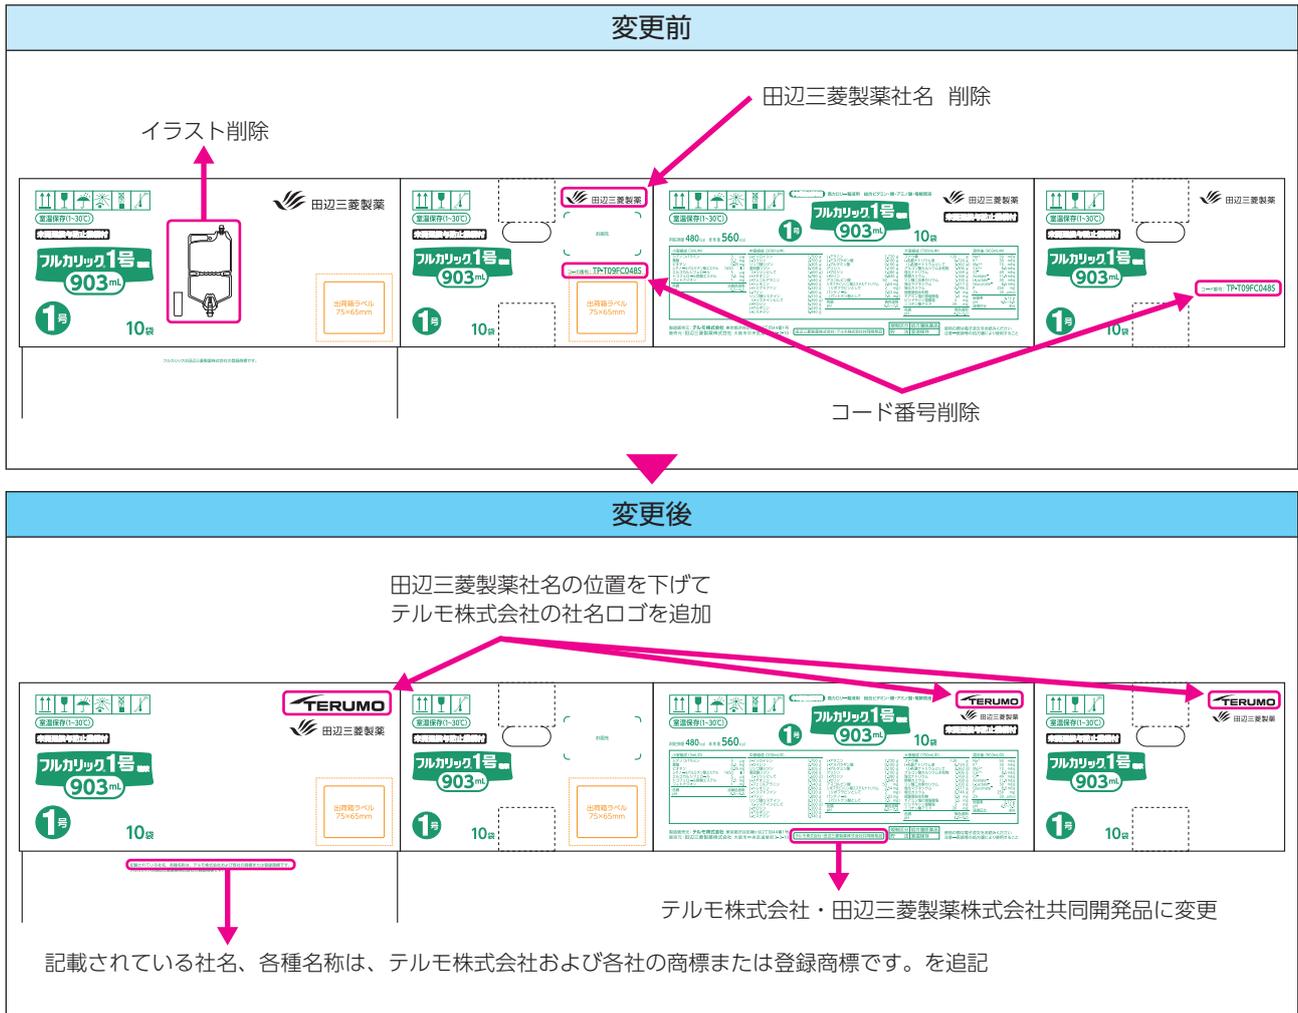

例）フルカリック1号輸液（903mL×10袋）の各社ラベル

販売元	田辺三菱製薬株式会社	テルモ株式会社
コード番号	TP-T09FC048S	TP-A09FC048S
EAN (GS1-128) ラベル		

※ラベルのGS1コードはダミーです。

なお、変更品の開始製造ロットのラベルには「包装仕様変更品」を追記しております。

製造番号・出荷時期

品名	容量	従来品	変更品	
		最終製造番号	開始製造番号	出荷時期 ^{注)}
フルカリック1号輸液	903mL×10袋 (128-134854)	230905LA	231204LA	2024年4月上旬
フルカリック2号輸液	1003mL×10袋 (128-038992)	231004LA	231205LA	2024年3月中旬
フルカリック3号輸液	1103mL×7袋 (128-090006)	230627LA	231212LA	2024年3月中旬

注) 出荷時期は特約店への出荷予測時期です。

流通状況により出荷時期が多少前後する可能性があります。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。